



Fragment zestawu złączowo-pomiarowego
(wg odrębn. opracowania)

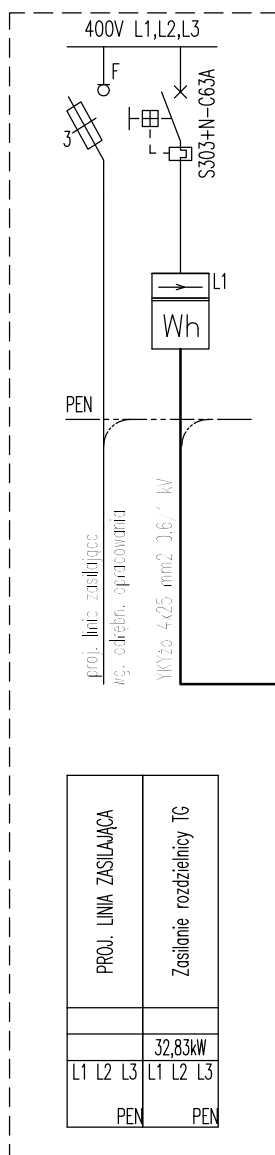

rozdzielnic główna TG

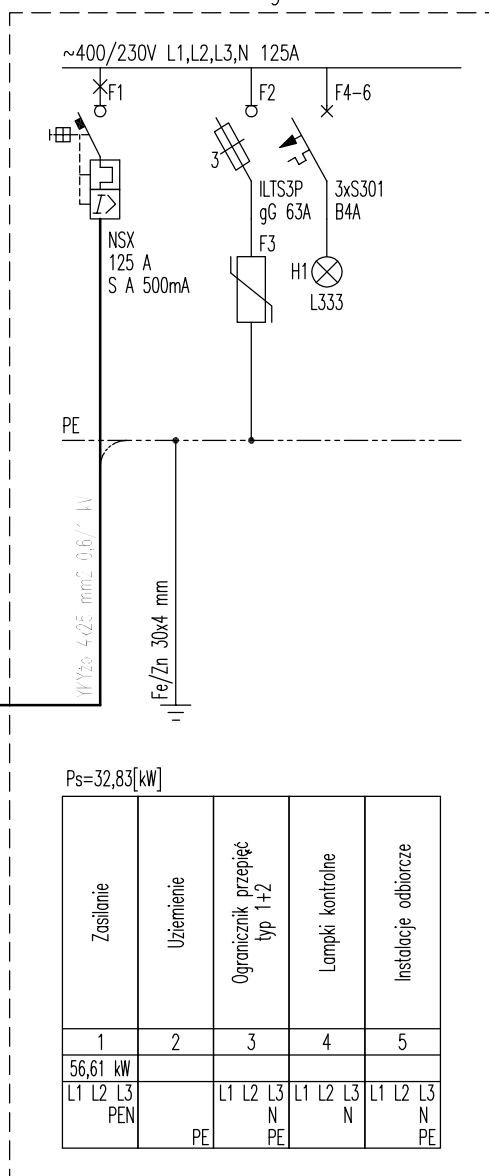

Ochrona przeciwporażeniowa:
samoczynne wyłączenie zasilania – układ sieciowy TN–S

pracownia projektowa
e-mail: pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Olówkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja:

OBRĘB LIPINY, GM. HAJNÓWKA
Dz. Nr ew. 578/2

Inwestor:

POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Zina 1, 17-200 HAJNÓWKA

nazwa rysunku:

**Schemat jednobiegunowy zasilania
budynku.**

projektant:

mgr inż. Edward Kopeć
upr. bud. 42/82/Lw

Sprawdzający

mgr inż. Irena Kopeć
upr. bud. 136/83/Lw

podpis:

branża:

ELEKTRYCZNA

data:

grudzień 2012

skala:

nr rysunku:

E6